

171012050429

认 测 招 生

100 10

200 10

100 10

100 10

100 100 100 100 100 100 100 100

100 10

100 10

100 100 100 100

检测结果


报告编号: QC2301090703A2

委托单位	南通高盟新材料有限公司
受检单位	南通高盟新材料有限公司


受检单位地址: 仁如东沿海经济开发区高科(盐城)产业园二期

采样日期	2023.02.02	检测日期	2023.02.02~2023.02.07

采样人员	严凯然、黄旭峰	检验人员	高潇潇、宋晓梦

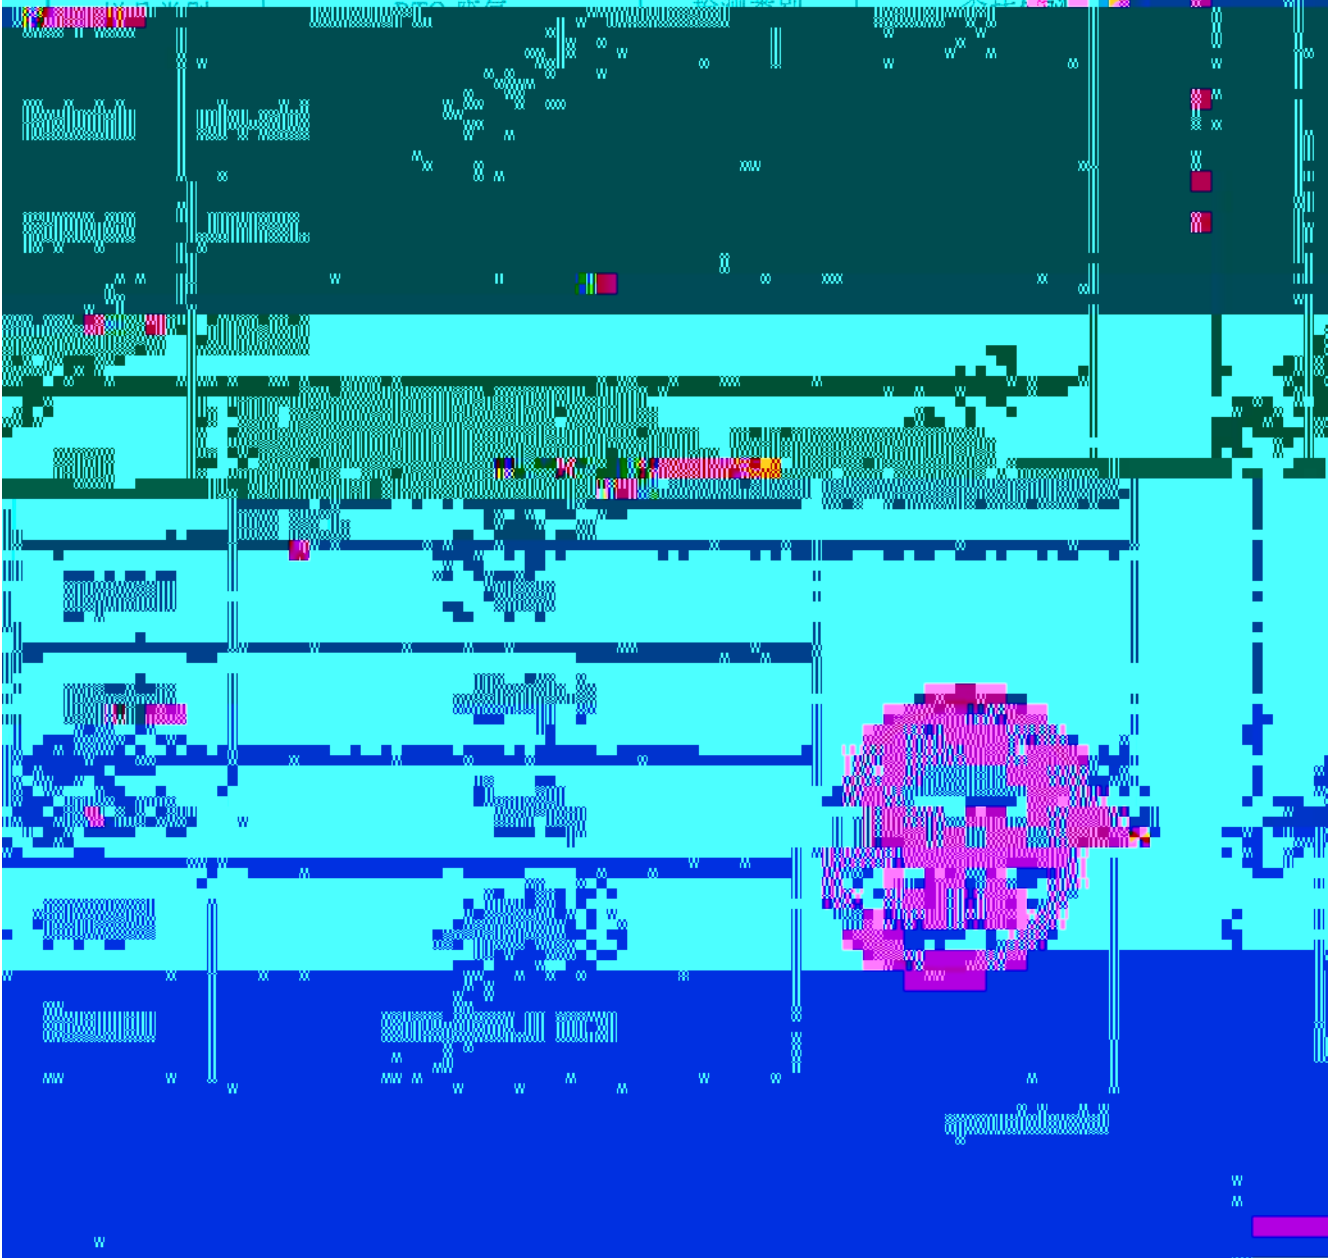

测点烟气温度 (℃)	75.8	烟气流速 (m/s)	8.6
	75.9		8.8
	76.2		8.9
废气含氧量 (%)	20.4	标态干烟气量 (m³/h)	18080
	20.4		18523
	20.4		18780
	20.4		18984
品编号/采样位置	检测项目	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
		实测	
	一氧化碳	32	0.632

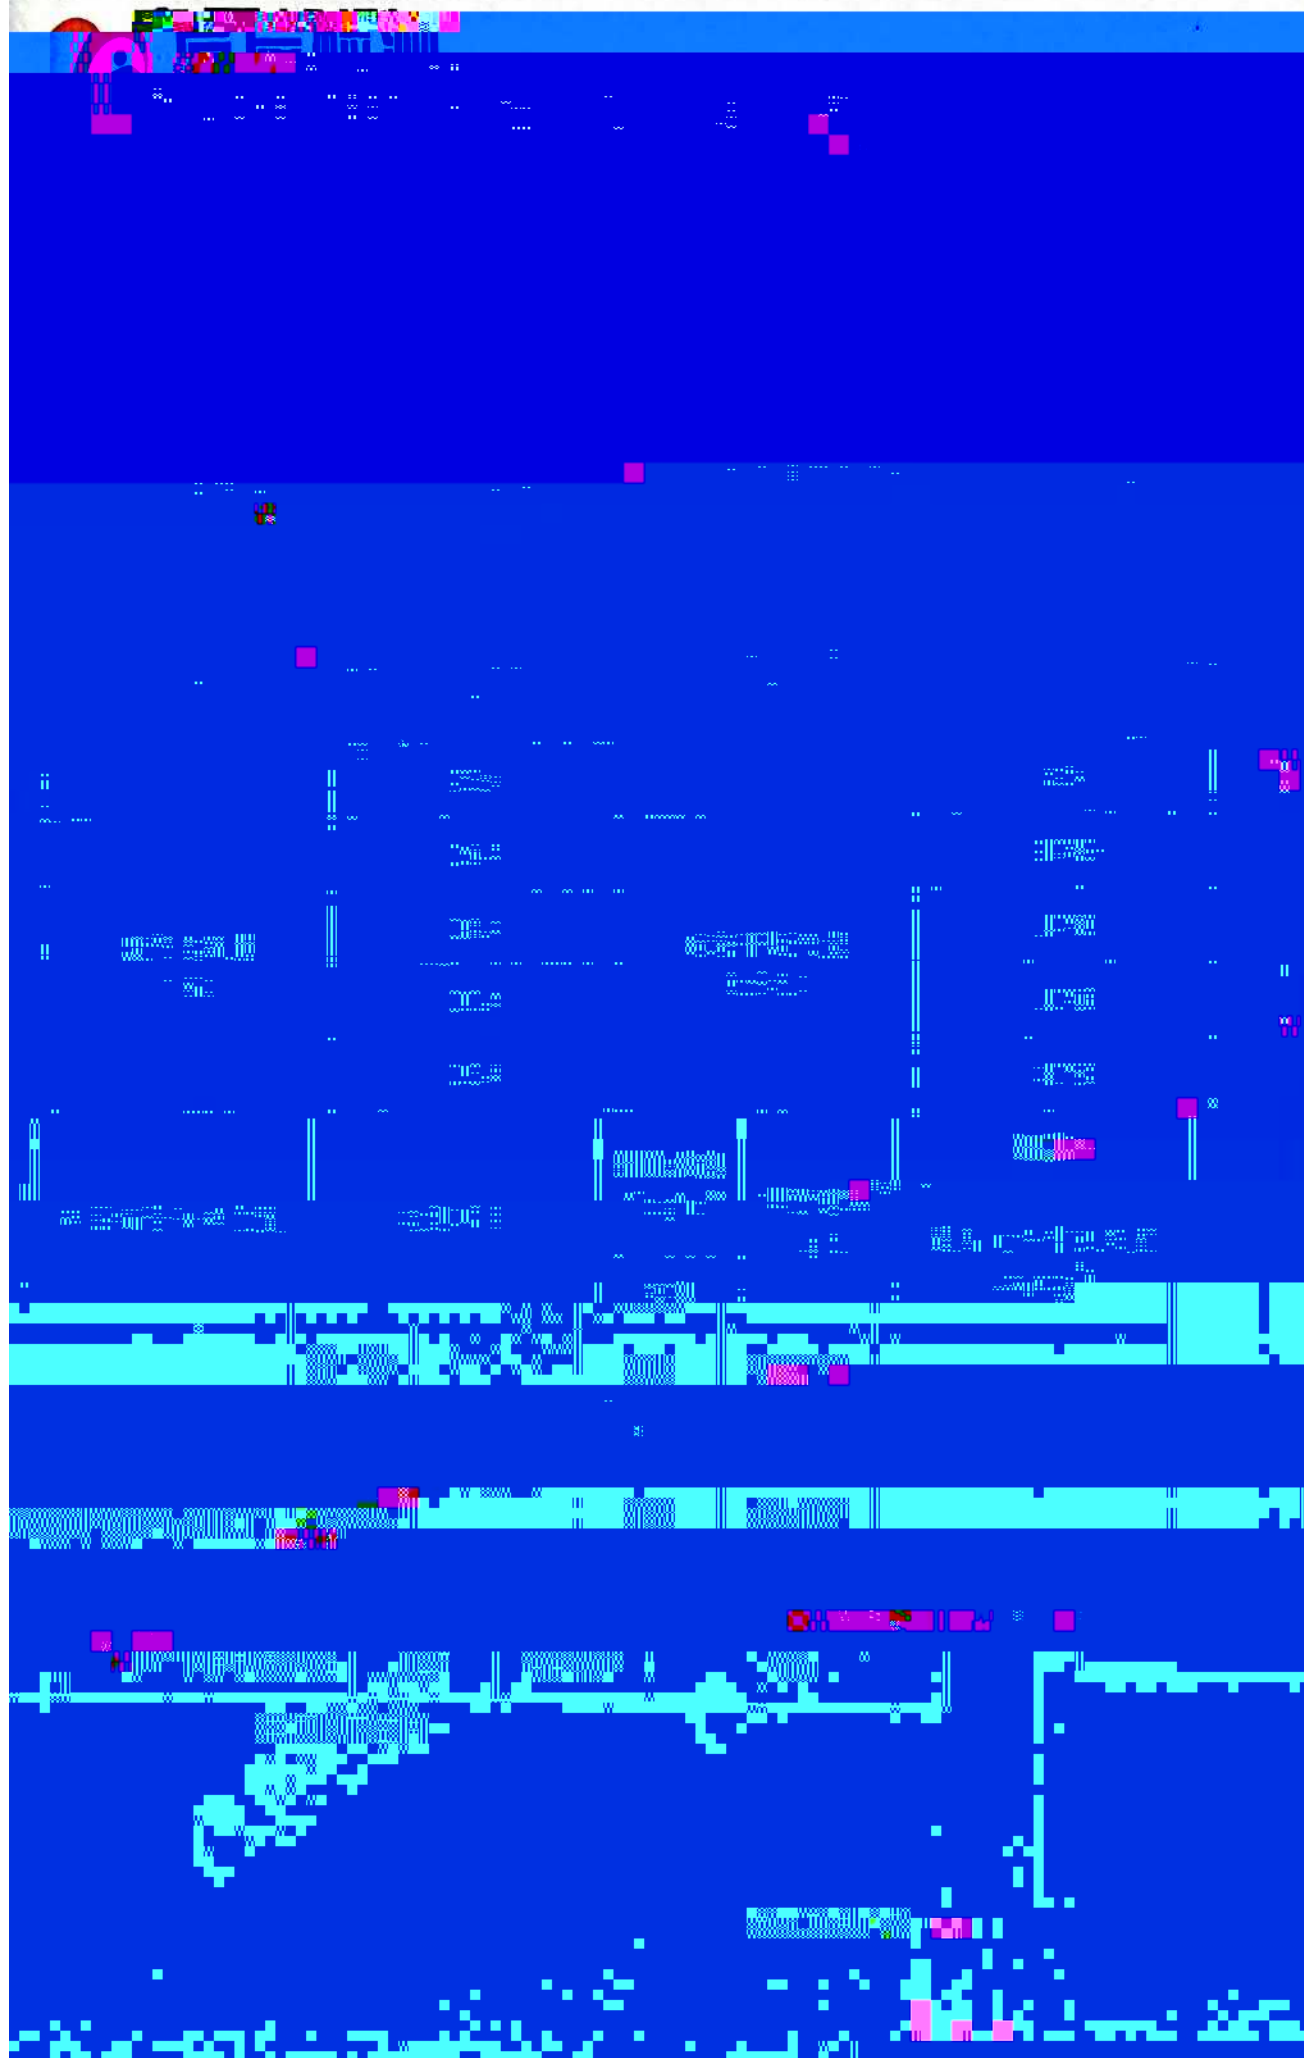

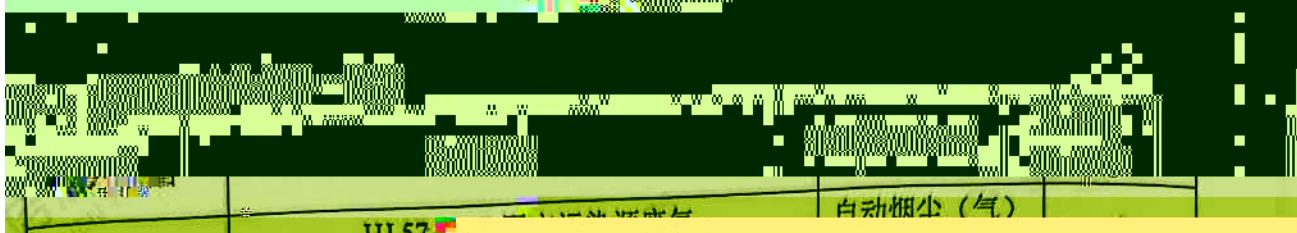


图 1 检测现场照片

检测项目: 废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的测定 定电位电解法

序号	检测点	二氧化硫 (mg/m³)	氮氧化物 (mg/m³)	颗粒物 (mg/m³)	挥发性有机物 (mg/m³)
1	厂界上风向	0.5	0.8	0.1	0.2
2	厂界下风向	1.2	1.5	0.3	0.5
3	厂内无组织排放点	0.8	1.2	0.2	0.3
4	厂内组织排放点	2.5	3.0	0.5	0.8
5	厂内组织排放点	1.8	2.2	0.4	0.6
6	厂内组织排放点	1.5	1.8	0.3	0.5
7	厂内组织排放点	1.2	1.5	0.2	0.4
8	厂内组织排放点	1.0	1.2	0.1	0.3
9	厂内组织排放点	0.8	1.0	0.1	0.2
10	厂内组织排放点	0.6	0.8	0.1	0.2
11	厂内组织排放点	0.5	0.7	0.1	0.2
12	厂内组织排放点	0.4	0.6	0.1	0.2
13	厂内组织排放点	0.3	0.5	0.1	0.2
14	厂内组织排放点	0.2	0.4	0.1	0.2
15	厂内组织排放点	0.1	0.3	0.1	0.2
16	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
17	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
18	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
19	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
20	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
21	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
22	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
23	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
24	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
25	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
26	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
27	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
28	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
29	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
30	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
31	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
32	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
33	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
34	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
35	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
36	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
37	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
38	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
39	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
40	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
41	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
42	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
43	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
44	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
45	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
46	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
47	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
48	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
49	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
50	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
51	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
52	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
53	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
54	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
55	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
56	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
57	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
58	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
59	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
60	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
61	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
62	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
63	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
64	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
65	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
66	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
67	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
68	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
69	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
70	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
71	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
72	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
73	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
74	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
75	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
76	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
77	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
78	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
79	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
80	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
81	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
82	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
83	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
84	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
85	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
86	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
87	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
88	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
89	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
90	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
91	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
92	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
93	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
94	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
95	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
96	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
97	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
98	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
99	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2
100	厂内组织排放点	0.1	0.2	0.1	0.2