

251012340283

汇

报告编号: JSHH (委托) 字第 202507199 号

样品类别: 废水、废气

受检单位: 南通高盟新材料有限公司

检测类别: 委托检测



检测报告说明

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

八、除客户特别声明并支付样品管理费 所有样品超过标准规定的时效均不再做附件；本检测所的所有检测数据均为有效数据。



地址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼

电话：0513-85101816

邮箱：jshjyc@126.com

邮编：226000

检测报告

南通高盟新材料有限公司

江苏省南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园

垂小兒

联系方式:

18068653913

2025.07.21、2025.07.29

分析日期:

2025.07.21~2025.07.30

祭小新、徐灿灿、天侯、张徽、

废水、废气

化物、甲苯、丙烯酸、总有机碳

废气：有组织废气：低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、

非甲烷总烃

薛秋宇

57

秦鴻飛

2/2/57

任婷婷

 μ

蔡菊云

此

目 51 每 8 田 手

江苏恒通重工有限公司

检测结果: (1) 废水

采样点位

采样日期

样品状态

检测项目

单位

检测值

参考
限值

五日生化需氧量(BOD ₅)	mg/L	76.8	74.2	72.2	300
氨氮	mg/L	2.85			6~9
总磷	mg/L	0.25			
总氮	mg/L	4.02	4.75		

微黄					
总氮	mg/L	4.02	4.75		
总磷	mg/L	0.25			
氨氮	mg/L	2.85			
五日生化需氧量(BOD ₅)	mg/L	76.8	74.2	72.2	300
石油类	mg/L	0.21	0.19	0.19	20
动植物油类	mg/L	4.02	3.67	3.27	100
挥发酚	mg/L	0.016	0.015	0.017	0.5
总氰化物	mg/L	0.0023	0.0023	0.0023	0.1
甲苯	mg/L	0.0023	0.0023	0.0023	0.1
丙烯酸*	mg/L	0.14	0.14	0.14	5
总有机碳	mg/L	74.1	73.0	74.0	200

DW001 污水排放口
2025.07.21

参考标准

备注

1、参考限值由客户提供;“---”表示客户提供限值中未对该项目作限制;
2、“L”表示未检出,L前数值为该项目检出限;
3、丙烯酸*委托谱尼测试集团江苏有限公司检测,其资质认定证书编号为210000343619,报告编号为B6F7230020011Z。

本页完

采样点位	采样日期	样品状态	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次
循环水进	2025.07.21	清澈 无色 无味	总有机碳	mg/L	30.3	36.9	29.9
循环水出	2025.07.21	清澈 无色 无味	总有机碳	mg/L	30.4	31.0	21.6
样品编号					W1704072107-1	W1704072107-2	W1704072107-3
样品编号					W1704072108-1	W1704072108-2	W1704072108-3
/							

本页完

(2) 有组织废气

DA001 废气总排口

2025.07.21		完好		样品编号					

采样点位	采样日期	样品状态	完好				
DA001 废气总排口	2025.07.29	样品状态	完好	检测结果			
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	均值	参考 限值	
非甲烷总烃	样品编号	W17040729	W17040729	W17040729	/	---	
	实测浓度	14.5	14.3	17.4	15.4	60	
	标干流量	15221	13466	14359	14349	---	
	排放速率	0.22	0.19	0.25	0.22	---	
GB 31572-2015							
1、参考限值由客户提供，“---”表示客户提供限值中未对该项目作限制；							
2、废气参数见附件 1 表 1。							
备注							

本页完

附件 1:

表 1 废气参数

DA001 废气总排口				
2025.07.21				
参数	单位	第一次	第二次	第三次
		文件号		
排气筒	m	05192 20	05193 20	05194 20
烟温	°C	57.5	57.7	58.1
烟道截面积	m²	3.1416	3.1416	3.1416
烟气流速	m/s	2.0	1.7	1.8
压力	Pa	3	2	3
烟尘	kPa	0.01	0.01	0.02
湿度	%	2.8	2.9	2.7
烟气含氧量	%	20.6	20.8	20.8

注：排气筒高度由受检单位提供

*** 本页完 ***


DA001 废气总排口			
参数	单位	第一次 2025.07.29	第二次
文件号		05263	05264
排气筒高度	m	20	20
烟温	℃	51.4	50.2
烟道截面积	m²	3.1416	3.1416
烟气流速	m/s	1.7	1.5
动压	Pa	2	2
静压	kPa	0.00	0.00
湿度	%	2.7	2.8
烟气含氧量	%	20.1	20.0

注：排气筒高度由受检单位提供。

*** 本页完 ***

附件 2：图 1 监测点位示意图

注：★表示
●表示
水检测点位
组织废气检测

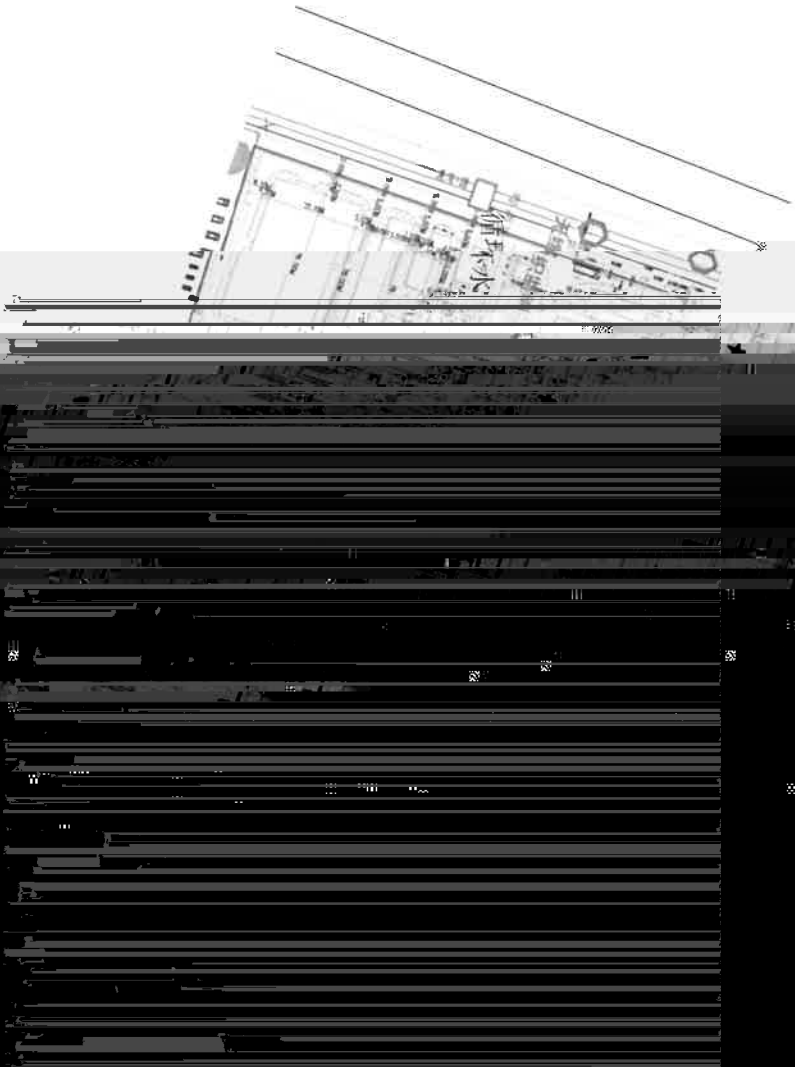

本页完

表2 检测依据、仪器信息及方法检出限

检测依据		仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
水质	污水总磷	水质总磷测定仪	PH-3000		/
	pH 值	水质 pH 测定仪	PH-1000		/
	色度	水质色度测定仪	PH-2000		/
	悬浮物	水质悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	PX124ZH/E	JSHH0006
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	电热鼓风干燥箱	DHG-1075A	JSHH0031
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	滴定管 (酸性透明)		
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	实验室溶解氧专用检测仪	Oxi710	JSHH0012
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	生化培养箱	SPX-250	JSHH0320
			紫外可见分光光度计	T6	JSHH0277
			电热式压力蒸汽灭菌器	XFH-30CA	JSHH0006
			紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0020

总氮	水质光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	XHH-30CA	JSHH0017	0.00mg/L
可吸附有机卤素	水质 HJ/T 8-2001				
石油类	水质法 HJ 637-2018				
动植物油类	水质法 HJ 637-2018				
硫化物	水质 HJ 122-2002				
挥发酚	水质 HJ 503-2009				
总氰化物	水质 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计			
甲苯	水质 HJ 106-2003				
丙烯酸	水质 HJ 106-2003				
总有机碳	水质 HJ 106-2003				

固定污染源排 方法及其修改 号) GB/T 161	固定污染源废 HJ 836-2017	固定污染源废 HJ 57-2017	固定污染源废 HJ 693-2014	固定污染源废 HJ 973-2018	固定污染源废 收法 HJ 870-2	固定污染源废 气相色谱法 H
/	低浓度颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	二氧化碳	非甲烷总烃
电子天平	恒温恒湿称量系统	WELD N-6100 型	30 2F 型	30 2F 型	30 2F 型	GC9700II
JSHH0008	JSHH0009	JSHH0125	JSHH0125	JSHH0125	JSHH0125	JSHH0198
1.0mg/m ³		3mg/m ³	3mg/m ³	3mg/m ³	0.6g/m ³	0.07mg/l